



2xF/UTP5e do szafy GPD w pom. 1.04

12xF/UTP5e

Pom 0.06

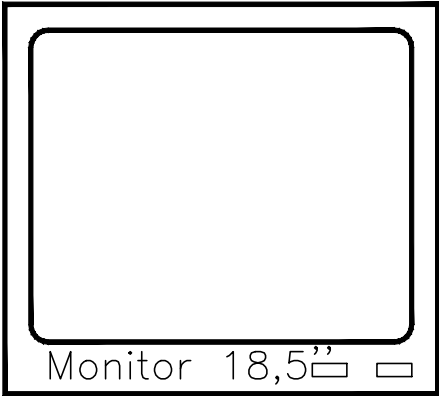

- Panel porządkujący
- Panel 24xRJ45 kat.5e
- Panel porządkujący
- Rejestrator
- Panel porządkujący
- Pułka
- Listwa zasilająca

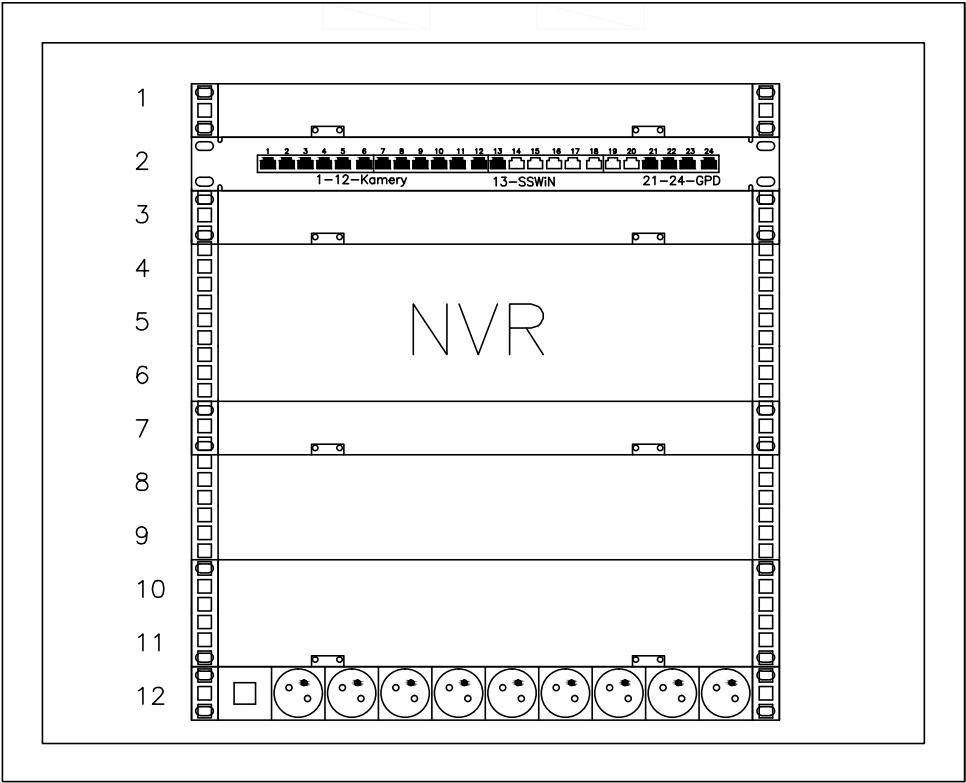

Zasilanie szafy z obwodu gwarantowanego

LEGENDA

- kamera 8Mpx DS-2CD2685FWD
- kamera 2Mpx DS-2CD2625FWD

INWESTOR	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1 00-611 Warszawa		
PROJEKT	Budynek biurowy z częścią magazynową wraz z zagospodarowaniem terenu na dz nr ew. 203/35 w Sierakowie		
ADRES INWESTYCJI	Sierakowo dz. nr ew. 203/35		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
GENERALNY PROJEKTANT ARCHITEKTURA I KOORDYNACJA	BAZA architektki ul. SMULIKOWSKIEGO 2/7 00-389 WARSZAWA tel. 22 826 88 11 baza@bazaarchitektki.pl		
PROJEKTANT BRANŻOWY			
PROJEKTANT	mgr inż. Dominik Bek	upr. nr MAZ/0412/PWOE/11	
OPRACOWAŁ	inż. Michał Sapiński	upr. PZT-839	
BRANŻA	INSTALACJE TELETECHNICZNE		
RYSUNEK	SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU CCTV		
SKALA	bs	DATA	31.07.2019
NR RYSUNKU	ET.07	NR REWIZJI	R0