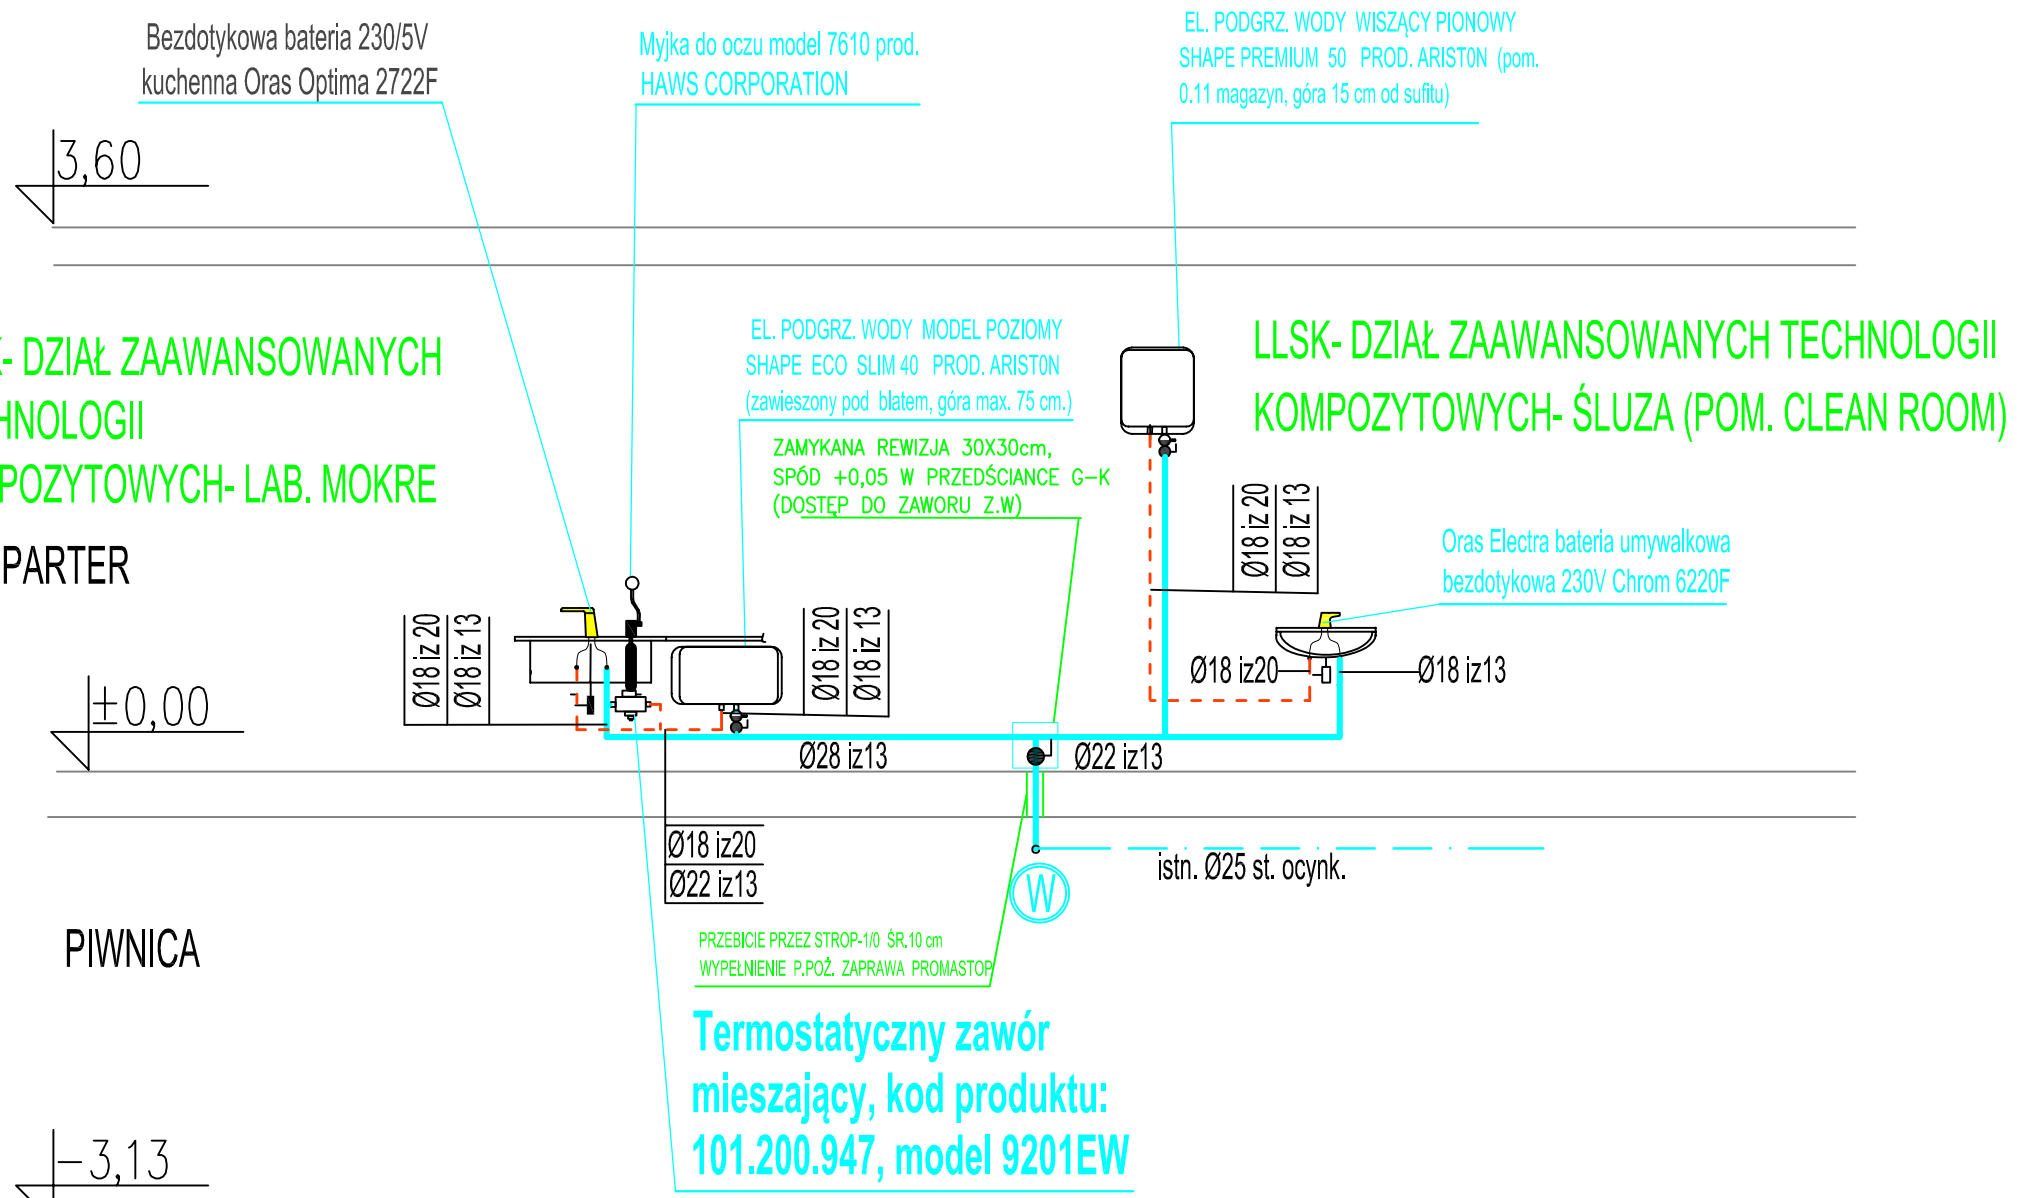

OZNACZENIA

- Przewody wody ciepłej
- Przewody proj. wody zimnej
- Przewód istn. wody zimnej

UWAGI:

1. Instalację wodociągową wykonać z rur KAN-therm ze stali nierdzewnej INOX, Trob = 110 0C, Pmax = 1,6 MPa. Połączenia zaprasowywane typu Press.
2. Podłaczenie nowej instalacji wykonać do istniejącego poziomu w piwnicy.
3. Instalację wykonać jako krytą.
4. Izolację przewodów wodnych wykonać z otulin ze spienionego PE np. systemu Thermaflex , grubość izolacji dla wody zimnej 13 mm, dla wody ciepłej 20 mm.
5. Podłączenie urządzeń wg instrukcji producentów.
6. Podłączenie baterii i mieszacza porzez zawory kątowe chromowane ćwierćobrotowe.

TEMAT:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI HANGARU W GMACHU NOWYM-LOTNICZYM WYDZIAŁU MECHANICZNEGO, ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLEGAJACA NA BUDOWIE POMIESZCZEŃ LABORATORIUM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK KOMPOZYTOWYCH, ORAZ CZTERECH LABORATORIÓW NA ANTRESOLI W ZWIĄZKU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 222 W WARSZAWIE DZIAŁKA NR 1 W OBRĘBIE 50505

INWESTOR:
Wydział Mechaniczny, Energetyczny i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: INSTALACJA WOD-KAN

TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE INSTAL. WODOCIĄGOWEJ

DATA: 09.2015

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Danuta Swacha

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Dariusz Maciszewski

SKALA: 1:50

ENERGIA NOVA "MAZOWSZE"
ul. Przemysłowa 36 m 10, 00-450 Warszawa
tel. 022 626 83 68 tel/fax 022 628 28 17
e-mail: energianova@xl.wp.pl

NR RYSUNKU: S/6